

Трансформаторы серии ТМ-25...630-10(6)/0,4



Содержание

Информация о предприятии	3
Общая информация о масляных трансформаторах	4
Трансформаторы серии ТМ-25...630-10(6)/0,4	5
ТМ-25-10(6)/0,4.....	8
ТМ-40-10(6)/0,4.....	9
ТМ-63-10(6)/0,4.....	10
ТМ-100-10(6)/0,4.....	11
ТМ-160-10(6)/0,4.....	12
ТМ-250-10(6)/0,4.....	13
ТМ-400-10(6)/0,4 (У/УН-0, Д/УН-11).....	14
ТМ-400-10(6)/0,4 (У/ЗН-11)	15
ТМ-630-10 (6)/0,4.....	16
Нормы отгрузки	17
Опросные листы	18

Уважаемые коллеги!

Благодарим вас за проявленный интерес к продукции ОАО «Алттранс», одного из крупнейших производителей электрооборудования для распределительных сетей класса напряжения до 10 кВ в России и странах СНГ.

Вашему вниманию предлагается информация о продукции, качество которой подтверждено ее многолетней эксплуатацией в отечественных и зарубежных энергосистемах.

В настоящее время предприятие выпускает:

- трансформаторы серии ТМГ - распределительные масляные герметичные трансформаторы общепромышленного назначения без расширительного бака;
- трансформаторы серии ТМГЭ2 - распределительные масляные герметичные трансформаторы общепромышленного назначения без расширительного бака со сниженным уровнем потерь, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», и стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2.-011-2017 (уровень потерь X2K2);
- трансформаторы серии ТМГ столбового исполнения - распределительные масляные герметичные трансформаторы общепромышленного назначения без расширительного бака с возможностью крепления на железобетонной опоре;
- трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения - распределительные масляные герметичные трансформаторы для питания однофазных потребителей без расширительного бака с возможностью крепления на железобетонной опоре;
- трансформаторы серии ТМГФ - распределительные масляные герметичные трансформаторы общепромышленного назначения без расширительного бака с выводами, расположенными на коротких стенках бака и закрытых защитным кожухом;
- трансформаторы серии ТМ - распределительные масляные трансформаторы общепромышленного назначения с расширительным баком;
- трансформаторы серии ТМГПН(Э) - герметичные трансформаторы целевого назначения без расширительного бака, предназначенные для питания погружных электронасосов;
- комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (тупиковые, проходные; одно- и двухтрансформаторные), столбового типа (на одной стойке) и мачтового типа (на четырех стойках).

Помимо серийной продукции, представленной в настоящем каталоге, предприятие изготавливает нестандартное электротехническое оборудование в соответствии с индивидуальными техническими требованиями заказчиков.

Выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам, имеет сертификаты соответствия и декларации о соответствии национальных систем сертификации Российской Федерации.

Основная задача ОАО «Алттранс» – не только соответствовать, но и опережать растущие требования потребителей к качеству оборудования и срокам исполнения заказов. А значит, постоянно совершенствовать производство, внедрять новые технологии и всегда исполнять свои обязательства на самом высоком уровне.

ОАО «Алттранс» гарантирует высокое качество, безопасность, надежность и экологичность продукции и всегда готово к взаимовыгодному сотрудничеству.

Референц-лист

Качеству продукции ОАО «Алттранс» доверяют более 1000 компаний из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция завода успешно эксплуатируется крупнейшими предприятиями:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

ПАО «Россети»
АО «ДРСК»
ОАО «Сетевая компания» (Республика Татарстан)
ООО «Башкирэнерго»
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
АО «РЭС» (г. Новосибирск)
АО «Барнаульская горэлектросеть»

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА:

ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Лукойл»
ПАО «НК «Роснефть»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Татнефть»
ОАО «РН Холдинг»
ООО «Башнефть-добыча»

ПОСТАВКИ НА ЭКСПОРТ:

Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан

ОАО «Алттранс» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины габаритных, установочных и присоединительных размеров оборудования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ

Баки всех трансформаторов имеют прямоугольную форму и могут быть выполнены в исполнении с радиаторами для охлаждения трансформаторного масла, расположенными по периметру бака, либо с гофрированными стенками.

Конструкция баков обеспечивает высокую механическую прочность при транспортировании любыми видами транспорта и надежную работу трансформаторов.

В трансформаторах серии ТМ изменение давления внутри бака компенсируется за счет сообщения с окружающей средой через расширитель. Для очистки и осушения воздуха, поступающего в трансформатор при температурных колебаниях, расширитель снабжен масляным затвором с воздухоосушителем. Указатель уровня масла расположен на боковой стенке расширителя.

Внутренний объем бака трансформаторов серий ТМГ, ТМГЭ2, ТМГ и ОМГ столбового исполнения, ТМГФ и ТМГПН(Э) не связан с внешней средой. Для того, чтобы исключить повышение давления внутри бака выше допустимого при температурном расширении масла, возникающее в результате его нагрева, в верхней части бака предусмотрен компенсационный промежуток.

Для исключения недопустимого превышения давления, возникающего в результате перегрузок, трансформаторы снабжены предохранительным клапаном, срабатывающим при избыточном давлении 50 кПа (0,50 кгс/см²). При соблюдении требований инструкции по эксплуатации трансформаторов избыточное давление внутри бака не должно превышать 40 кПа (0,4 кгс/см²). Изоляция внутреннего объема бака трансформаторов от окружающей среды значительно улучшает условия работы масла, исключает его увлажнение, окисление и шламообразование.

Для контроля уровня масла трансформаторы в радиаторном баке серий ТМГ, ТМГЭ2, ТМГ столбового исполнения, ТМГФ и ТМГПН(Э) оснащаются маслоуказателем, расположенным на стенке бака. Трансформаторы в баке с гофрированными стенками серий ТМГ, ТМГ столбового исполнения, а также трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения оснащаются поплавковым маслоуказателем, расположенным на крышке бака. Герметичные трансформаторы даже после продолжительного хранения практически не требуют расходов на предупредительные работы и при правильной эксплуатации длительно не нуждаются в ремонте, связанном со вскрытием бака трансформатора.

Для повышения надежности трансформаторов при несимметричных нагрузках токоведущие части нулевого и фазных вводов низкого напряжения имеют одинаковое сечение.

Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах серий ТМГ, ТМГЭ2, ТМГ столбового исполнения и ТМ установлены вертикально и расположены на крышке бака трансформатора параллельными рядами в продольном направлении.

Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах серии ТМГПН(Э) находятся на длинной стенке бака. Вводы закрыты защитным кожухом.

Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах серии ТМГФ установлены горизонтально и расположены на торцевых (коротких) стенках бака с противоположных сторон. Вводы оснащены коробами, что обеспечивает возможность фланцевого сопряжения трансформаторов с соответствующими распределительными устройствами.

По требованию заказчика со стороны вводов ВН трансформаторов серии ТМГФ может быть установлен шкаф. Конструкция шкафа предусматривает возможность установки двух концевых кабельных муфт. Расположение вводов низкого напряжения на трансформаторах серии ТМГФ оговаривается при формировании заявки. Возможно изготовление правого или левого исполнения согласно данным настоящего каталога.

Трансформаторы мощностью 160 кВА и выше комплектуются токосъемными контактными зажимами, устанавливаемыми на вводы НН. На трансформаторы меньшей мощности токосъемные зажимы устанавливаются по требованию заказчика.

На все трансформаторы могут быть установлены электроконтактные манометрические термометры для дистанционного отслеживания температуры в заданных пределах. Трансформаторы типа ТМГ, ТМГЭ2, ТМГ столбового исполнения, ТМГФ, ТМГПН(Э) по требованию заказчика могут комплектоваться электроконтактными мановакуумметрами.

Для облегчения перемещений оборудования на трансформаторы мощностью 400-1250 кВА устанавливаются транспортные катки, на трансформаторы меньшей мощности катки устанавливаются по требованию заказчика.

Дополнительно на трансформаторы могут быть установлены:

- жидкостный термометр или термометр стрелочного типа;
- мановакуумметр;
- поплавковый маслоуказатель.

Трансформаторы серии ТМ-25...630-10(6)/0,4

Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМ мощностью 25-630 кВА предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления.


Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов	6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ
Окружающая среда	невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли
Высота установки над уровнем моря	не более 1000 м
Режим работы	длительный
Температура окружающей среды	от -45 °С до +40 °С - У1 от -60 °С до +40 °С - УХЛ1
Регулирование напряжения в пределах	$U_{ном} \pm 2 \times 2,5\%*$
Диапазон номинальных мощностей	от 25 до 630 кВА
Схемы и группы соединений обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11
Рабочая частота	50 Гц
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибраций, ударов, в химически активной среде.	

* Регулирование напряжения в пределах $\pm 2 \times 2,5\%$ от номинального значения выполняется путем переключения ответвлений на стороне высокого напряжения при помощи пятиступенчатого реечного переключателя, привод которого выведен на крышку трансформатора. Переключения производятся при отсутствии напряжения на трансформаторе.

Структура условного обозначения трансформатора

Пример записи условного обозначения трансформатора мощностью 25 кВА с высшим напряжением 10 кВ, низшим напряжением 0,4 кВ, схемой и группой соединения У/Ун-0, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при его заказе и в документации другого изделия - «Трансформатор типа ТМ-25/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0, ТУ 16-93 ВГЕИ.672133.002 ТУ».

ТМ-XXX/Х-УХЛ1, Х/Х, Х/Х-Х

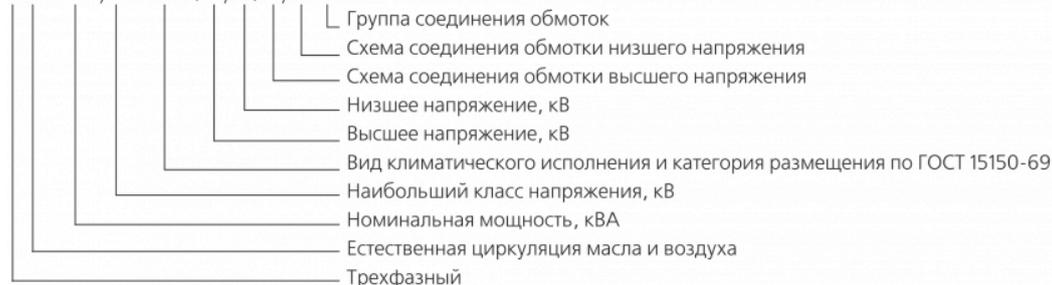

Конструкция и устройство трансформатора

Трансформатор состоит из: бака с радиаторами, крышки бака, активной части. Бак снабжен пробкой для взятия пробы масла и пластиной для заземления трансформатора. Наружная поверхность бака окрашена атмосферостойкими светло-серыми порошковыми красками (возможно изменение тона окраски). Все уплотнения трансформатора выполнены из маслостойкой резины.

Бак трансформатора состоит из:

- стенок, выполненных из стального листа толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм (в зависимости от мощности трансформатора);
- верхней рамы;
- радиаторов;
- дна с опорными лапами (швеллерами).

На крышке трансформаторов ТМ установлены:

- вводы ВН и НН
- привод переключателя;
- петли для подъема трансформатора.

Активная часть трансформаторов ТМ имеет жесткое крепление с крышкой трансформатора. Активная часть состоит из магнитной системы, обмоток ВН и НН, нижних и верхних ярмовых прессующих балок, отводов ВН и НН, переключателя ответвлений обмотки ВН. Магнитная система изготавливается из холоднокатаной электротехнической стали.

Обмотки многослойные цилиндрические, выполнены из провода круглого или прямоугольного сечения с эмалевой или стеклополиэфирной изоляцией. Обмотки изготавливаются из алюминиевых обмоточных проводов. Межслойная изоляция выполнена из кабельной бумаги. Нижние и верхние ярмовые балки изготавливаются из гнутых профилей специальной конструкции, обеспечивающей высокую механическую прочность. Отводы обмотки ВН выполнены из провода круглого или прямоугольного сечения, отводы обмотки НН - из прямоугольной шины или алюминиевой ленты.

Переключатель ответвлений обмоток (ПБВ) реечный типа ПТР-6-10/63 или ПТР-6-10/150 обеспечивает регулирование напряжения обмотки ВН четырьмя ступенями по 2,5% при отключенном от сети трансформаторе.

Вводы ВН и НН – съемные. Типы вводов:

- на стороне ВН – ВСТА-10/250;
- на стороне НН – в зависимости от номинального тока – ВСТ-1/250, ВСТ-1/400, ВСТ-1/630, ВСТ-1/1000.

Вводы НН трансформаторов мощностью 160 кВА и выше комплектуются контактными зажимами. Трансформаторы меньшей мощности комплектуются контактными зажимами по требованию заказчика. Материал контактного зажима - латунь. Трансформатор заполнен трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение в стандартном разряднике не менее 40 кВ.

Контрольно-измерительные приборы и сигнальная аппаратура

Уровень масла в трансформаторе контролируется визуально по указателю уровня масла, который расположен на стенке маслорасширителя. Все трансформаторы могут быть укомплектованы жидкостным термометром типа ТТЖ.

Все трансформаторы прошли испытания в специализированных испытательных центрах - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ФГУП ВЕИ, ОАО «ВНИИАМ». Трансформаторы соответствуют всем требованиям национальных стандартов РФ. Ежегодно продукция подвергается инспекционному контролю со стороны сертифицирующего органа.

Конструктивные особенности

Бак трансформатора имеет прямоугольную форму с радиаторами для охлаждения трансформаторного масла, расположенными по периметру бака. Стенки баков изготовлены из стального листа толщиной от 2,0 до 3,5 мм с ребрами жесткости, тем самым обеспечивается высокая устойчивость оболочек изделий к деформациям при транспортировании любыми видами транспорта и надежная работа трансформаторов.

В трансформаторах серий ТМ изменение объема масла внутри бака компенсируется за счет сообщения с окружающей средой через расширитель. Для очистки и осушения воздуха, поступающего в трансформатор при температурных колебаниях, расширитель снабжен масляным затвором с воздухоосушителем. Указатель уровня масла расположен на боковой стенке расширителя.

Для исключения недопустимых перегрузок трансформаторов при несимметричных нагрузках, нулевой и фазные токоведущие части низкого напряжения выпускаемых трансформаторов имеют одинаковое сечение.

Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах серий ТМ установлены вертикально и расположены на крышке бака трансформатора параллельными рядами в продольном направлении. Трансформаторы мощностью 160 кВА и выше могут комплектоваться токосъемными контактными зажимами, устанавливаемыми на вводы НН. На трансформаторы меньшей мощности токосъемные зажимы устанавливаются по требованию заказчика.

На все трансформаторы могут быть установлены электроконтактные манометрические термометры для дистанционного отслеживания температуры в заданных пределах. Для облегчения перемещений оборудования на трансформаторы мощностью 400-630 кВА устанавливаются транспортные катки, на трансформаторы меньшей мощности катки устанавливаются по требованию заказчика.

Дополнительно на трансформаторы могут быть установлены:

- спиртовой термометр или термометр стрелочного типа;
- мановакуумметр;
- поплавковый маслоуказатель.

Номинальные токи трансформаторов в зависимости от мощности

Мощность, кВА	Напряжение ВН, кВ	Ток ВН, А	Ток НН, А
25	6	2,41	36,08
	10	1,44	
40	6	3,85	57,74
	10	2,31	
63	6	6,06	90,93
	10	3,64	
100	6	9,62	144,34
	10	5,77	
160	6	15,40	230,94
	10	9,24	
250	6	24,06	360,84
	10	14,43	
400	6	38,49	577,35
	10	23,09	
630	6	60,62	909,33
	10	36,37	
1000	6	96,23	1443,38
	10	57,74	
1250	6	120,28	1804,22
	10	72,17	



Таблица звуковой мощности трансформаторов

Номинальная мощность, кВА	Корректированные уровни звуковой мощности LPA, дБА
до 100	59
160	62
250	65
400	68
630	70
1000	73
1250	74

Общие технические характеристики

Тип трансформатора	Схема и группа соединения	Потери короткого замыкания, Вт	Напряжение короткого замыкания, %	Потери холостого хода, Вт	Масса масла, кг	Полная масса, кг
ТМ-25-10(6)/0,4	У/Ун-0; У/Зн-11	600	4,5	115	70	260
ТМ-40-10(6)/0,4	У/Ун-0; У/Зн-11	900	4,5	150	80	310
ТМ-63-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	1270	4,5	210	85	390
ТМ-100-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	1970	4,5	260	110	510
ТМ-160-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	2700	4,5	375	165	710
ТМ-250-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11	3700	4,5	520	210	970
	У/Зн-11					
ТМ-400-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11	5400	4,5	750	280	1320
	У/Зн-11	5600			335	1420
ТМ-630-10(6)/0,4	У/Ун-0; Д/Ун-11	7600	5,5	1000	445	1855



Общий вид трансформатора типа ТМ-25-10(6)/0,4

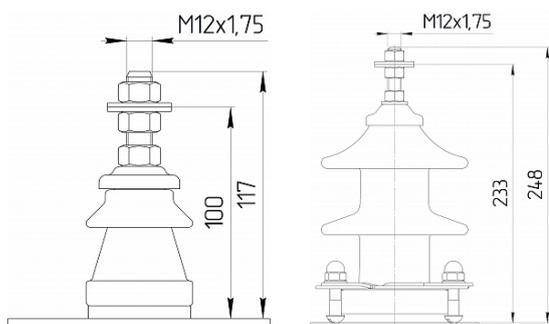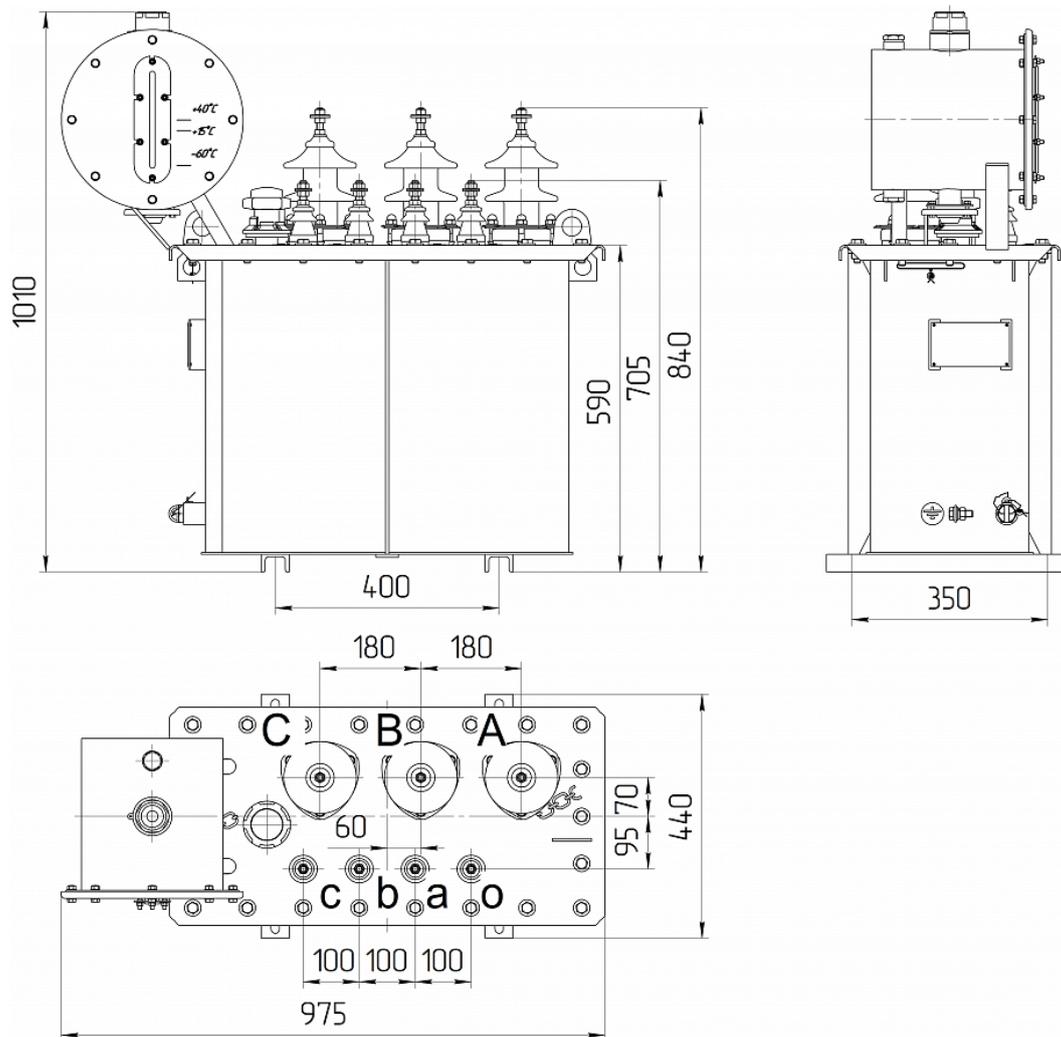

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	25	L, мм	975
Высокое напряжение, кВ	10(6)	B, мм	440
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1010
Схема и группа соединений	У/Ун-0; У/Зн-11	Установочные размеры, мм	400 x 350
Потери короткого замыкания, Вт	600	Полная масса, кг	260
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	70
Потери холостого хода, Вт	115	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		


Общий вид трансформатора типа ТМ-40-10(6)/0,4

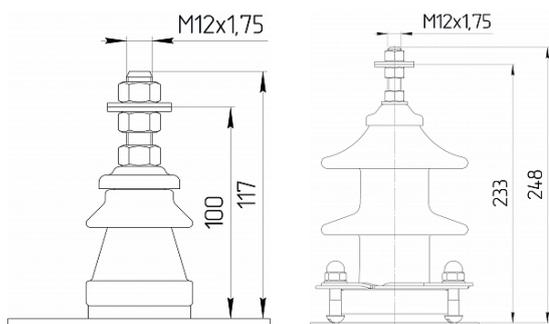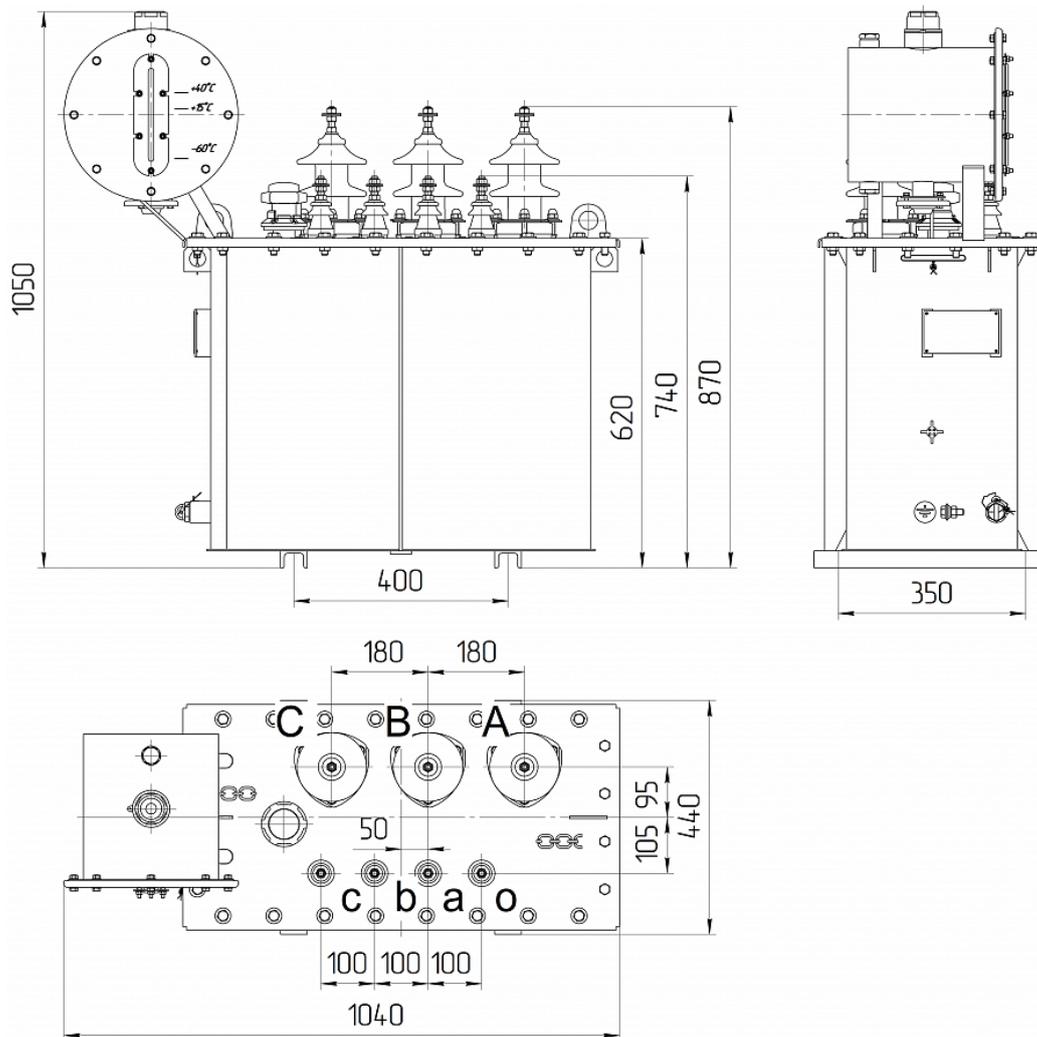

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	40	L, мм	1040
Высокое напряжение, кВ	10(6)	B, мм	440
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1050
Схема и группа соединений	У/Ун-0; У/Зн-11	Установочные размеры, мм	400 x 350
Потери короткого замыкания, Вт	900	Полная масса, кг	310
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	80
Потери холостого хода, Вт	150	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		



Общий вид трансформатора типа ТМ-63-10(6)/0,4

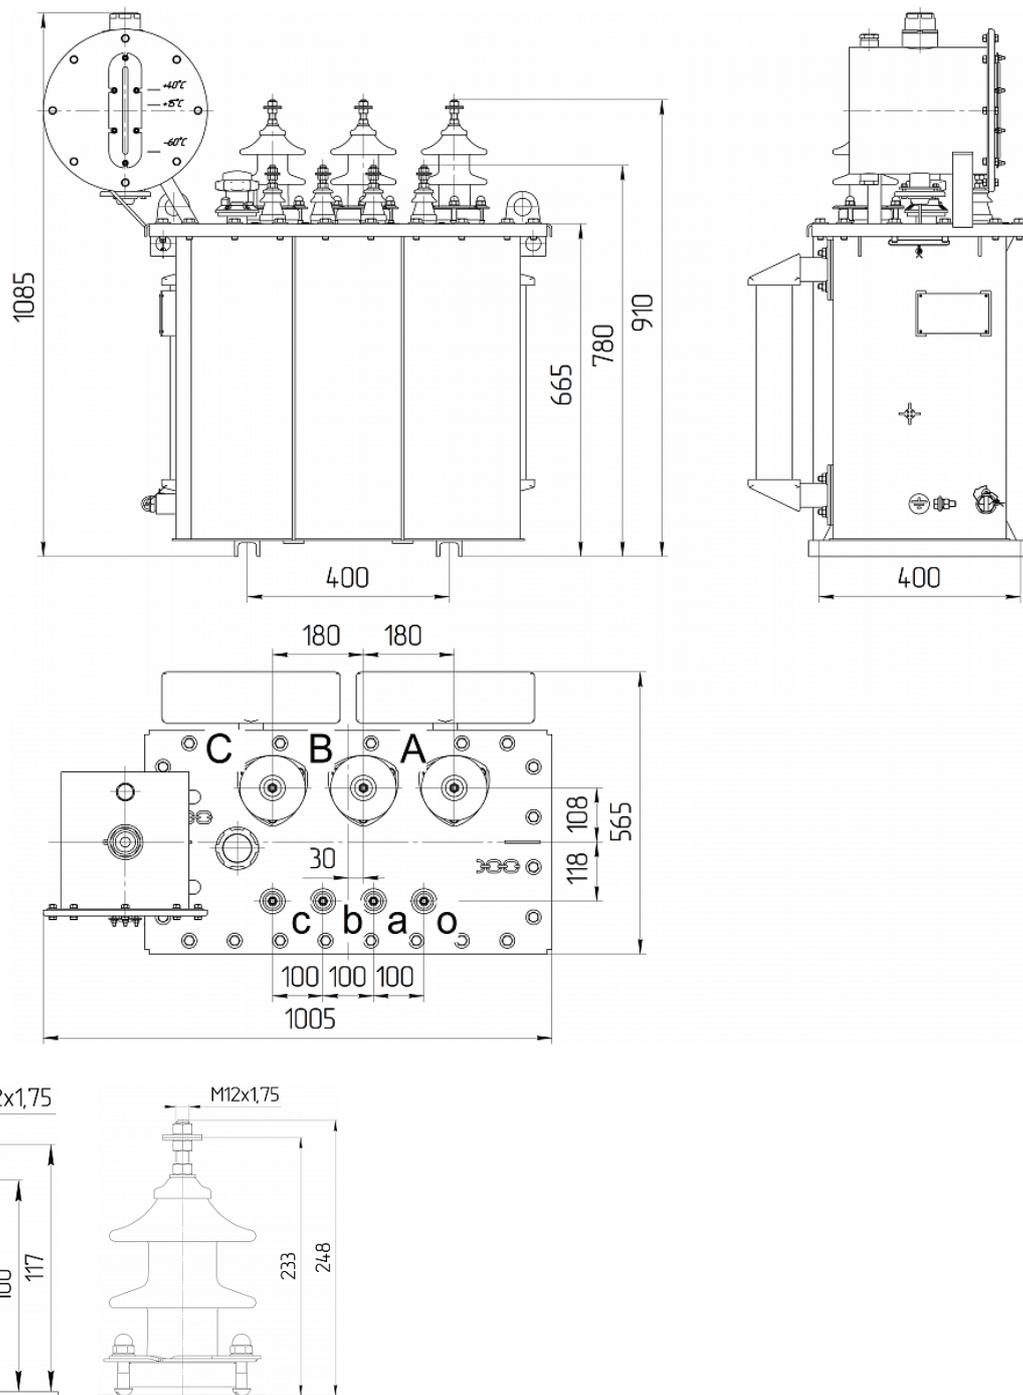

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	63	L, мм	1005
Высокое напряжение, кВ	10(6)	B, мм	560
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1085
Схема и группа соединений	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	Установочные размеры, мм	400 x 400
Потери короткого замыкания, Вт	1270	Полная масса, кг	390
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	85
Потери холостого хода, Вт	210	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		


Общий вид трансформатора типа ТМ-100-10(6)/0,4

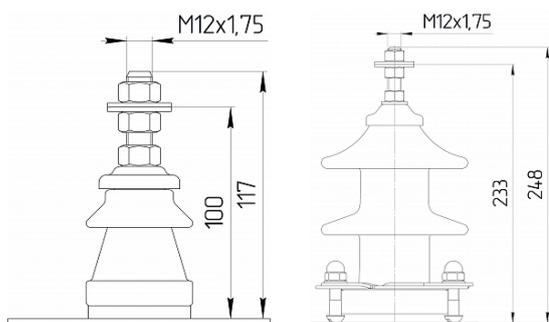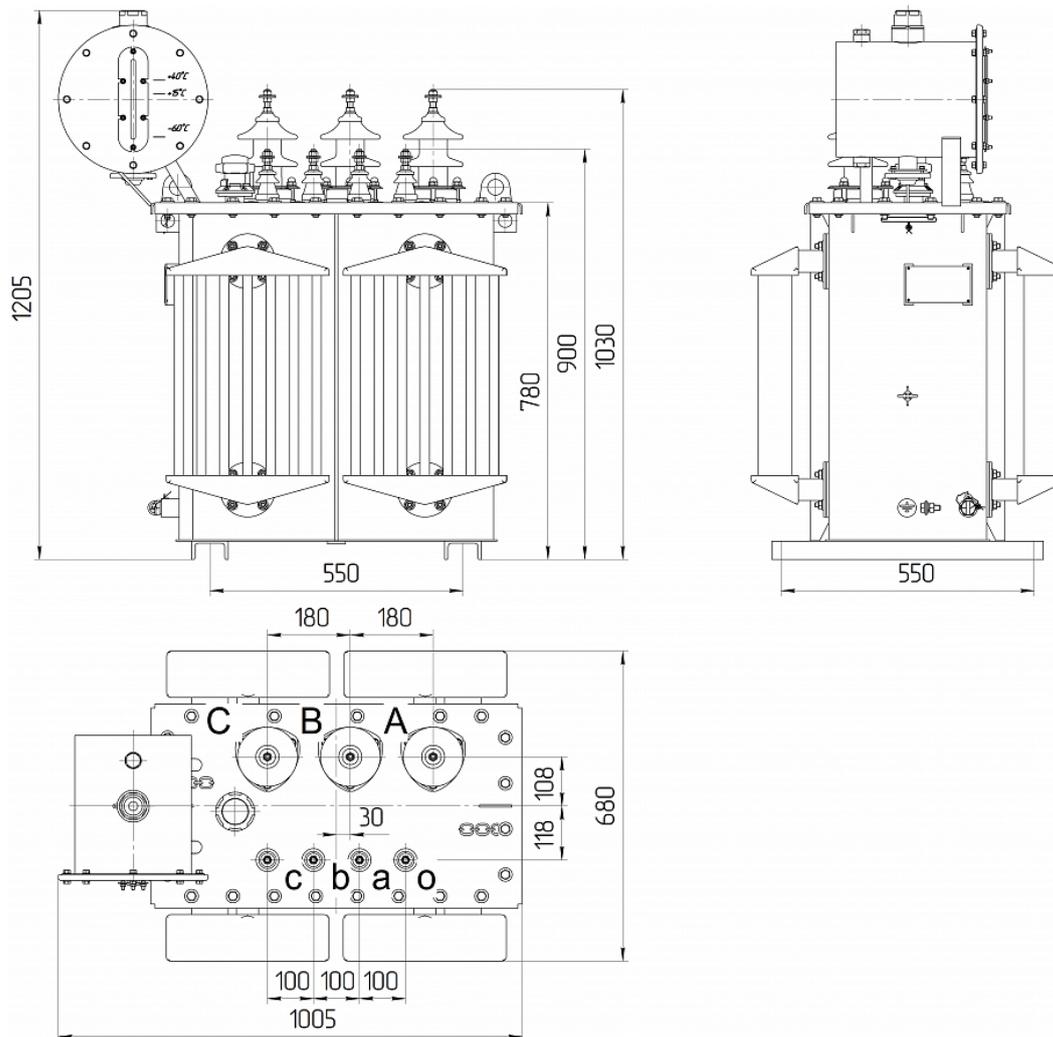

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	100	L, мм	1005
Высокое напряжение, кВ	10(6)	B, мм	680
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1205
Схема и группа соединений	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	Установочные размеры, мм	550 x 550
Потери короткого замыкания, Вт	1970	Полная масса, кг	510
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	110
Потери холостого хода, Вт	260	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		



Общий вид трансформатора типа ТМ-160-10(6)/0,4

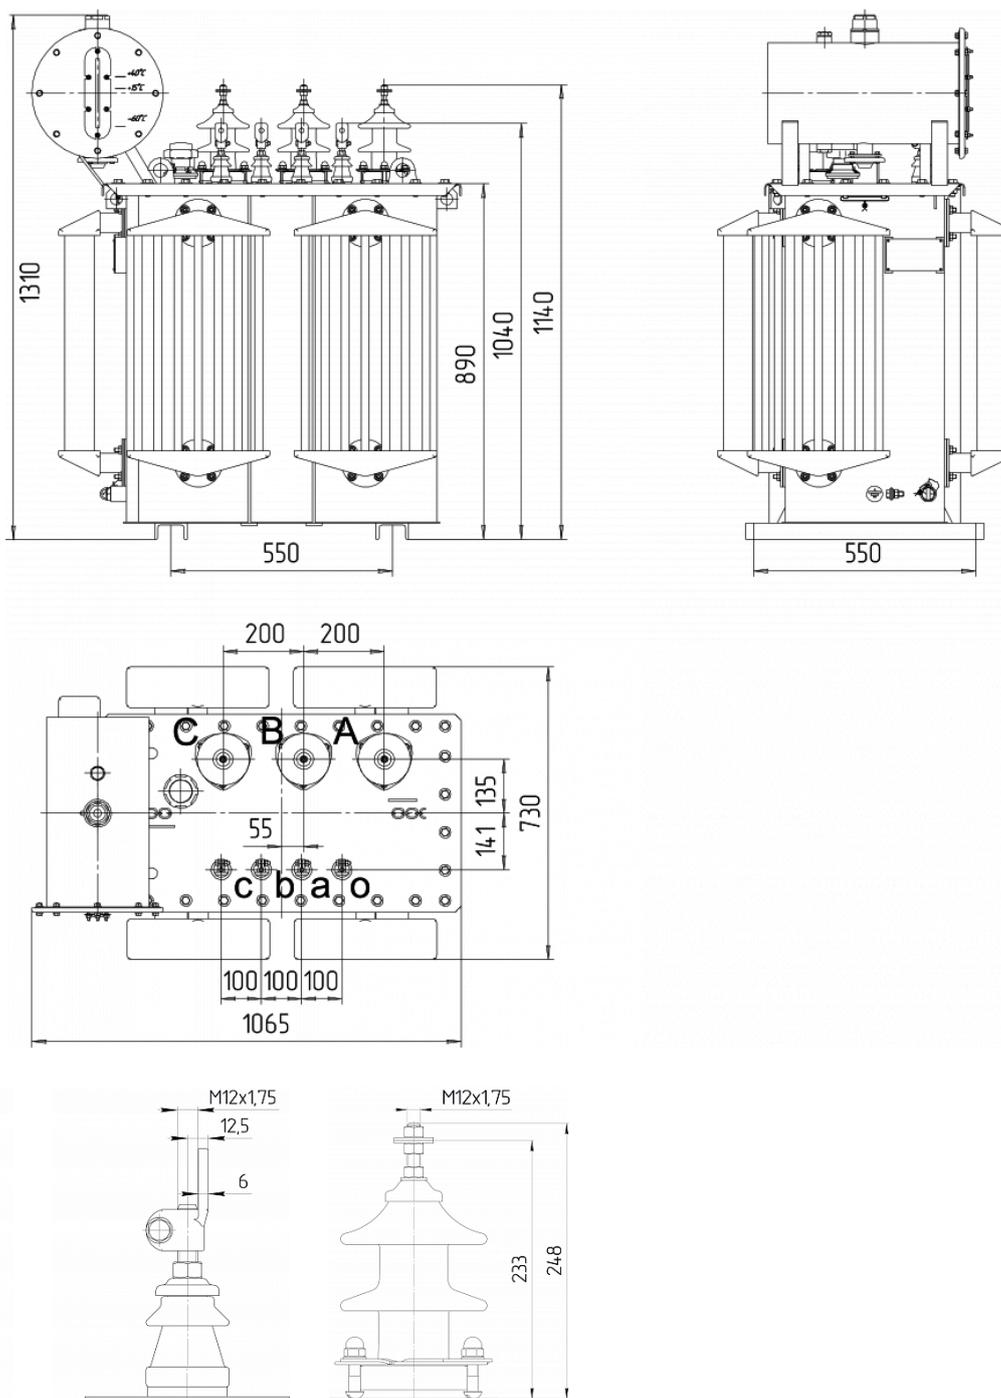

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	160	L, мм	1065
Высокое напряжение, кВ	10(6)	B, мм	730
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1310
Схема и группа соединений	У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Зн-11	Установочные размеры, мм	550 x 550
Потери короткого замыкания, Вт	2700	Полная масса, кг	710
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	165
Потери холостого хода, Вт	375	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		



Общий вид трансформатора типа ТМ-400-10(6)/0,4 (У/Ун-0, Д/Ун-11)

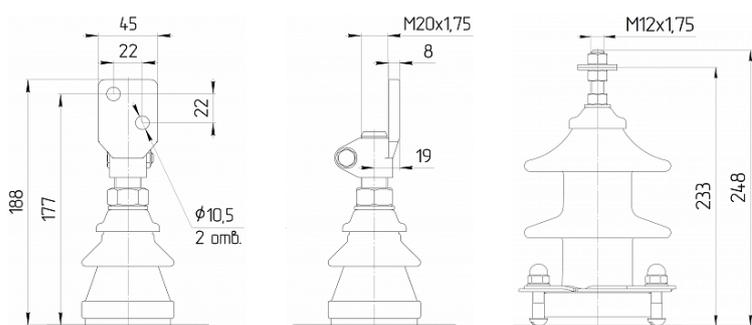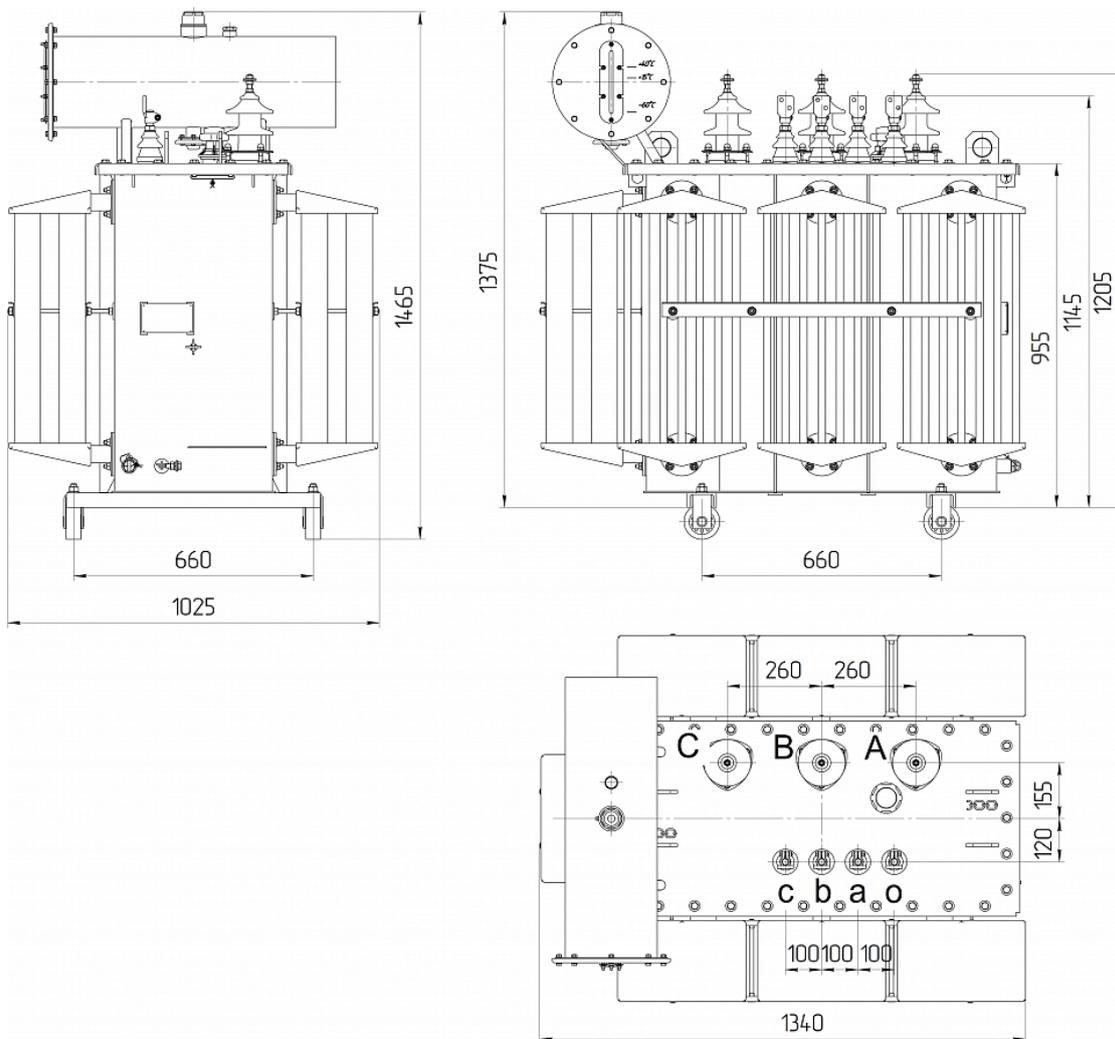

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	400	L, мм	1340
Высокое напряжение, кВ	10 (6)	B, мм	1025
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1465
Схема и группа соединений	У/Ун-0; Д/Ун-11	Установочные размеры, мм	660 x 660
Потери короткого замыкания, Вт	5400	Полная масса, кг	1320
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	280
Потери холостого хода, Вт	750	ПБВ	$\pm 2 \times 2,5\%$
Частота, Гц	50		


Общий вид трансформатора типа ТМ-400-10(6)/0,4 (У/Зн-11)

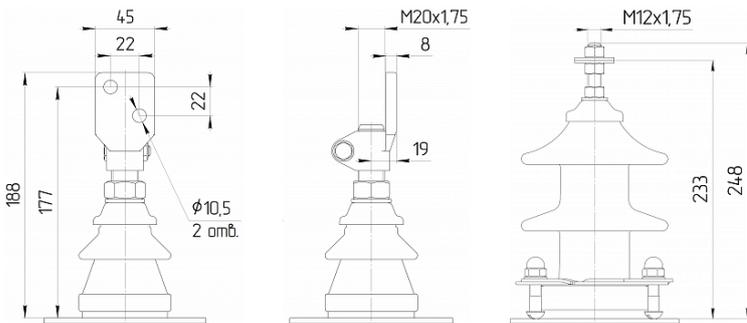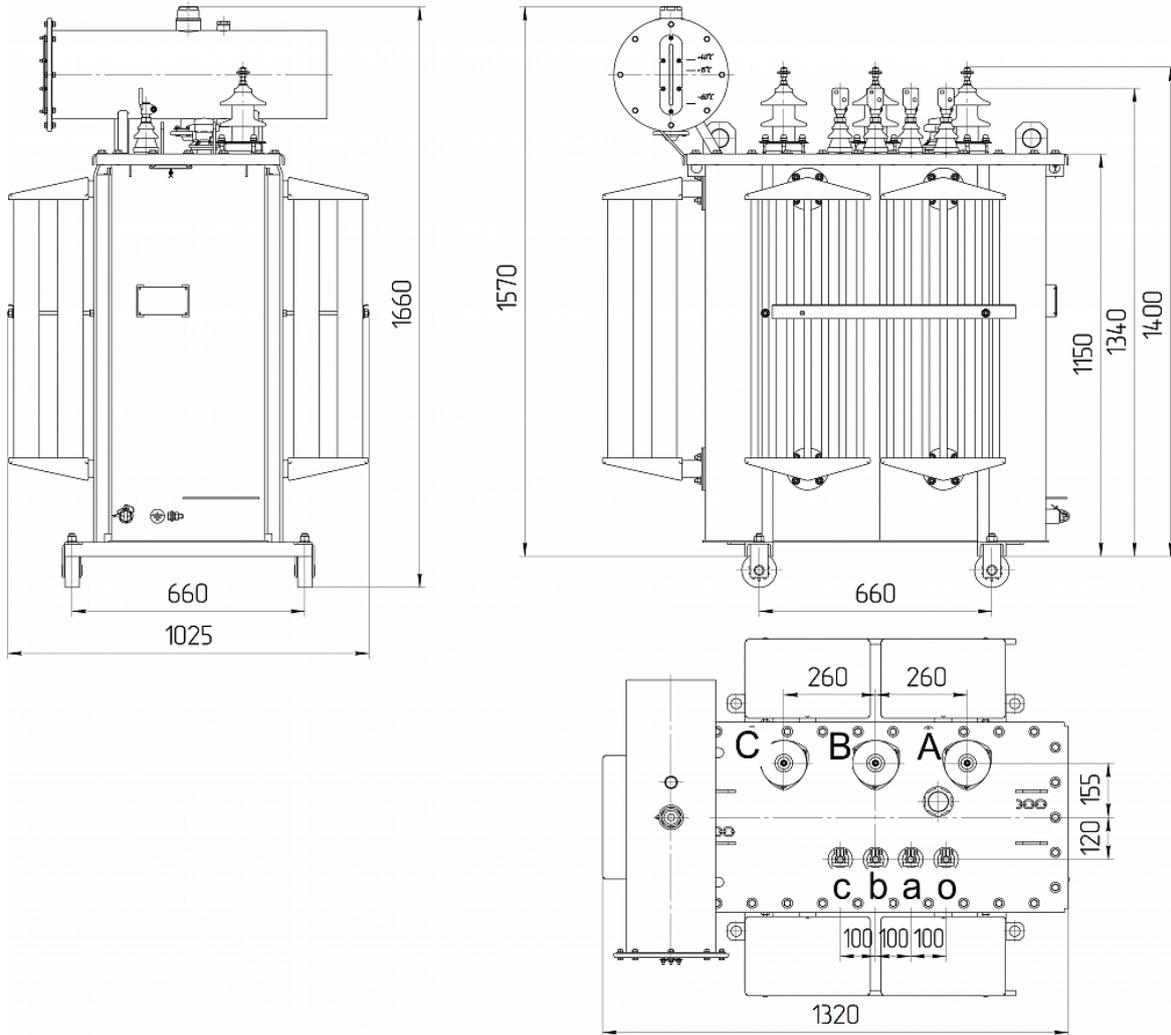

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	400	L, мм	1320
Высокое напряжение, кВ	10 (6)	B, мм	1025
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1660
Схема и группа соединений	У/Зн-11	Установочные размеры, мм	660 x 660
Потери короткого замыкания, Вт	5600	Полная масса, кг	1420
Напряжение короткого замыкания, %	4,5	Масса масла, кг	335
Потери холостого хода, Вт	750	ПБВ	$\pm 2 \times 2,5\%$
Частота, Гц	50		

Общий вид трансформатора типа ТМ-630-10 (6)/0,4

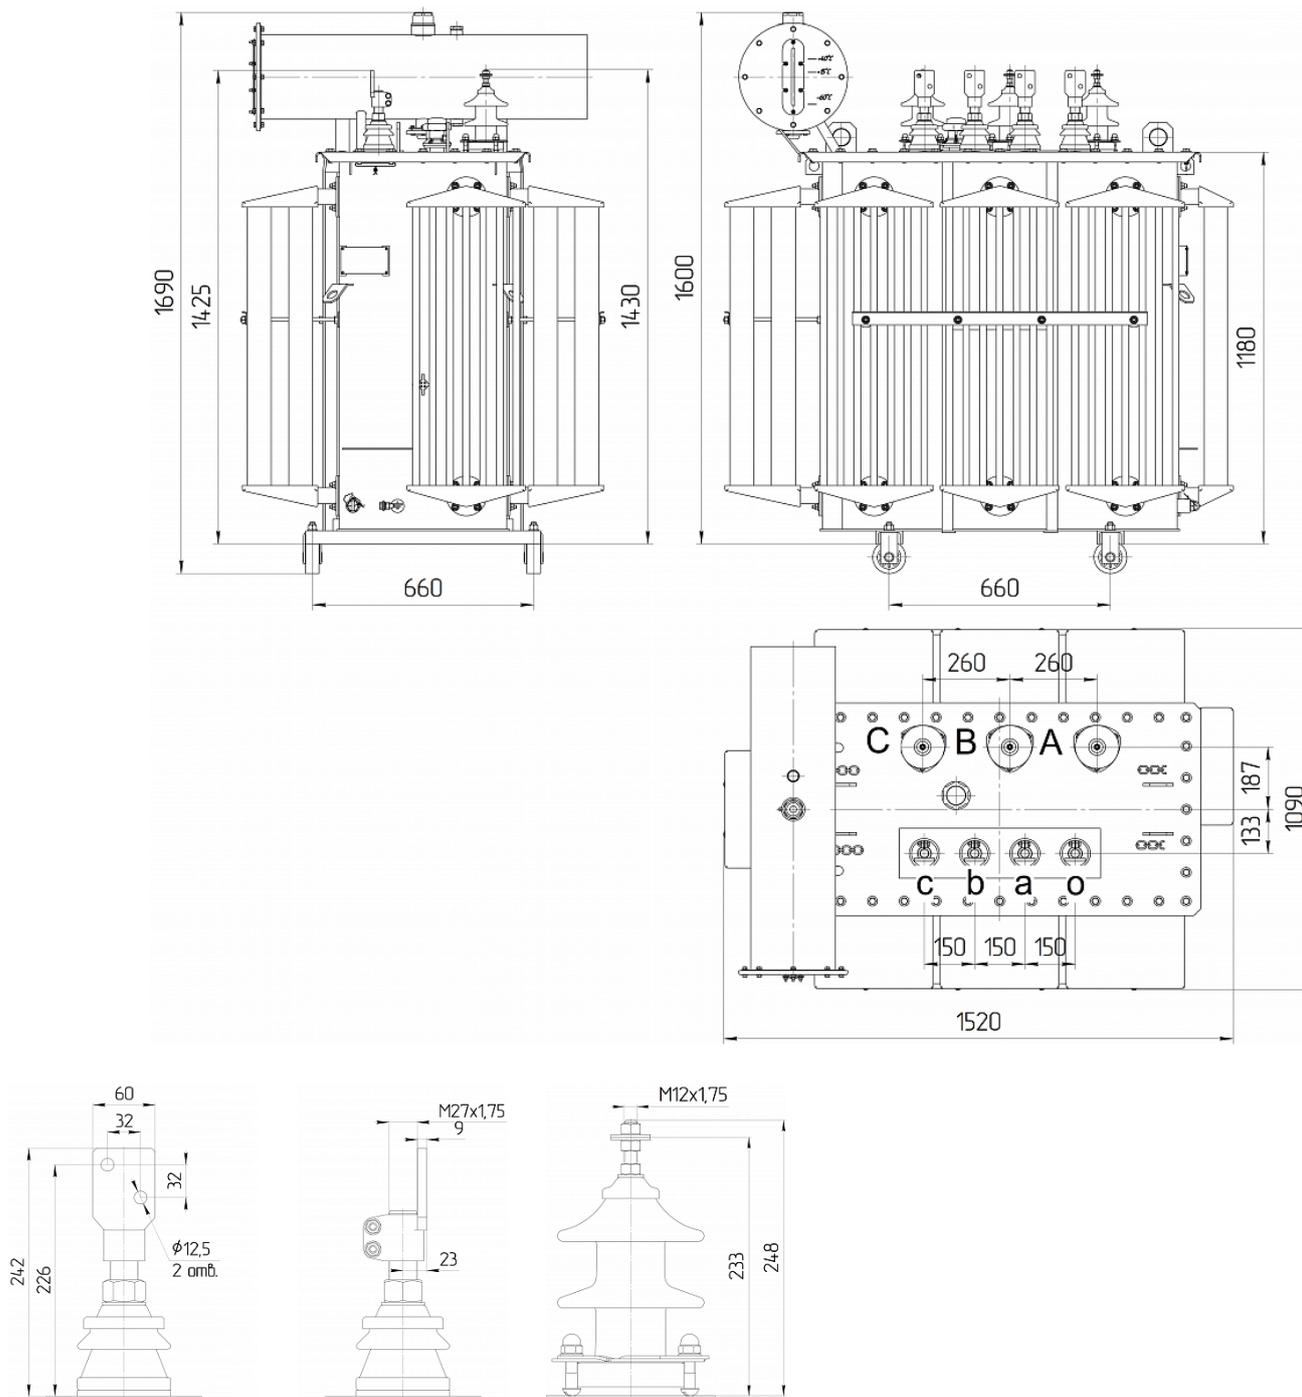

Технические данные и габаритные размеры

Номинальная мощность, кВА	630	L, мм	1520
Высокое напряжение, кВ	10 (6)	B, мм	1090
Низкое напряжение, кВ	0,4	H, мм	1690
Схема и группа соединений	У/Ун-0; Д/Ун-11	Установочные размеры, мм	660 x 660
Потери короткого замыкания, Вт	7600	Полная масса, кг	1855
Напряжение короткого замыкания, %	5,5	Масса масла, кг	445
Потери холостого хода, Вт	1000	ПБВ	±2 x 2,5%
Частота, Гц	50		

Нормы отгрузки

Наименование продукции	Вид транспорта		
	20-ти футовый контейнер	40-ка футовый контейнер	Автомашина (еврофура 13,5 м, 20 т)
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ			
ТМГ-25-10 (6)/0,4	20	44	65
ТМГ-40-10 (6)/0,4	20	44	62
ТМГ-63-10 (6)/0,4	15	33	48
ТМГ-100-10 (6)/0,4	12	27	36
ТМГ-160-10 (6)/0,4	12	18	28
ТМГ-250-10 (6)/0,4	10	16	22
ТМГ-400-10 (6)/0,4	8	14	16 (13) ¹
ТМГ-630-10 (6)/0,4	8 (6) ²	12 (13) ²	11
ТМГ-1000-10 (6)/0,4	4	7	7
ТМГ-1250-10 (6)/0,4	4	7	6
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы энергоэффективные серии ТМГЭ2			
ТМГЭ2-63-10(6)/0,4	15	33	48
ТМГЭ2-100-10(6)/0,4	12	27	30
ТМГЭ2-160-10(6)/0,4	12	18	22
ТМГЭ2-250-10(6)/0,4	10	16	18(16) ¹
ТМГЭ2-400-10(6)/0,4	8	14	12
ТМГЭ2-630-10(6)/0,4	8 (6) ²	13	9
ТМГЭ2-1000-10(6)/0,4	4	7	6
ТМГЭ2-1250-10(6)/0,4	4	7	6
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГФ			
ТМГФ-400-10(6)/0,4	4	7	10
ТМГФ-630-10(6)/0,4	2	5	8
ТМГФ-1000-10(6)/0,4	2	5	5
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ столбового исполнения			
ТМГ-25-10(6)/0,4 (столбовой)	15	44	48
ТМГ-40-10(6)/0,4 (столбовой)	15	44	48
ТМГ-63-10(6)/0,4 (столбовой)	15	33	45
ТМГ-100-10(6)/0,4 (столбовой)	12	27	36
ТМГ-160-10(6)/0,4 (столбовой)	12	18	27
Распределительные масляные трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения			
ОМГ-10-10(6)/0,23 (столбовой)	27	45	84
ОМГ-25-10(6)/0,23 (столбовой)	27	45	84
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМ			
ТМ-25-10(6)/0,4	20	44	60
ТМ-40-10(6)/0,4	20	44	60
ТМ-63-10(6)/0,4	15	33	44
ТМ-100-10(6)/0,4	12	27	36
ТМ-160-10(6)/0,4	12	18	27
ТМ-250-10(6)/0,4	10	16	18
ТМ-400-10(6)/0,4	8	14	14
ТМ-630-10(6)/0,4	8	12	11

¹ Данные для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/ZN-11.

² Отличающиеся данные для трансформаторов в баке с гофрированными стенками.

ОАО «Алттранс» без предварительного уведомления имеет право вносить изменения в нормы отгрузки продукции. При формировании заказа просьба уточнять указанные данные.

Опросный лист на нетиповые трансформаторы

1.	Мощность трансформатора, кВА*	
2.	Тип трансформатора:* ТМГ, ТМГэ2, ТМГ (столбовой), ОМГ (столбовой), ТМГФ «правый», ТМГФ «левый», ТМ	
3.	Схема и группа соединения:* У/Зн-11, Д/Ун-11, У/Ун-0, 1/1-0 (для ОМГ), другое**	
4.	Напряжение ВН, кВ:* 6; 10, другое	
5.	Напряжение НН, кВ:* 0,4; 0,23 (для ОМГ), другое	
6.	Регулировка напряжения: По стороне ВН ступенями $\pm 2 \times 2,5\%$; по стороне НН тремя ступенями $\pm 5\%$ (для ОМГ); другое	
7.	Особые требования к потерям трансформатора	
8.	Комплектация жидкостным термометром ТТЖ для измерения температуры верхних слоев масла: Да, Нет	
9.	Комплектация поплавковым маслоуказателем: Да, Нет	
10.	Комплектация транспортными катками: Да, Нет (трансформаторы мощностью 400-1250 кВА стандартно комплекуются катками)	
11.	Особые требования	
12.	Количество, шт.	
13.	Наименование организации-заказчика	
14.	Контактное лицо	
15.	Дополнительные сведения	
16.	Дата заполнения	

* - Обязательные для заполнения ячейки

** - Рекомендуемая схема соединения для трехфазных трансформаторов мощностью 25-250 кВА - У/Зн-11, рекомендуемая схема соединения для трехфазных трансформаторов мощностью 400-1250 кВА - Д/Ун-11.

ОАО "Алттранс"

656039, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28

тел.: (3852) 46-67-14, факс: (3852) 46-67-11

e-mail: postmaster@alttrans.org

www.alttrans.ru

алттранс.рф

Отдел продаж в Барнауле

656039, Алтайский край,
г. Барнаул Павловский тракт, 28
тел.: (3852) 46-67-01,
(3852) 46-67-02,
(3852) 46-67-03
факс: (3852) 46-67-11
postmaster@alttrans.org

Отдел продаж в Москве

тел.: (495) 195-15-96,
(499) 267-85-61
alttransm@mail.ru

Отдел продаж в Уфе

450000, г. Уфа
ул. Свердлова, 83/2
тел./факс: (347) 272-90-71
alttransufa@mail.ru